


СОГЛАСОВАНО

____ / ____ / 2019

Условные обозначения

Шлагбаум	
	Вызывная панель
	IP Видеокamera
	Столбик бетонированный
	Щит распределительный силовой
	Шкаф управления
	Соединительная линия

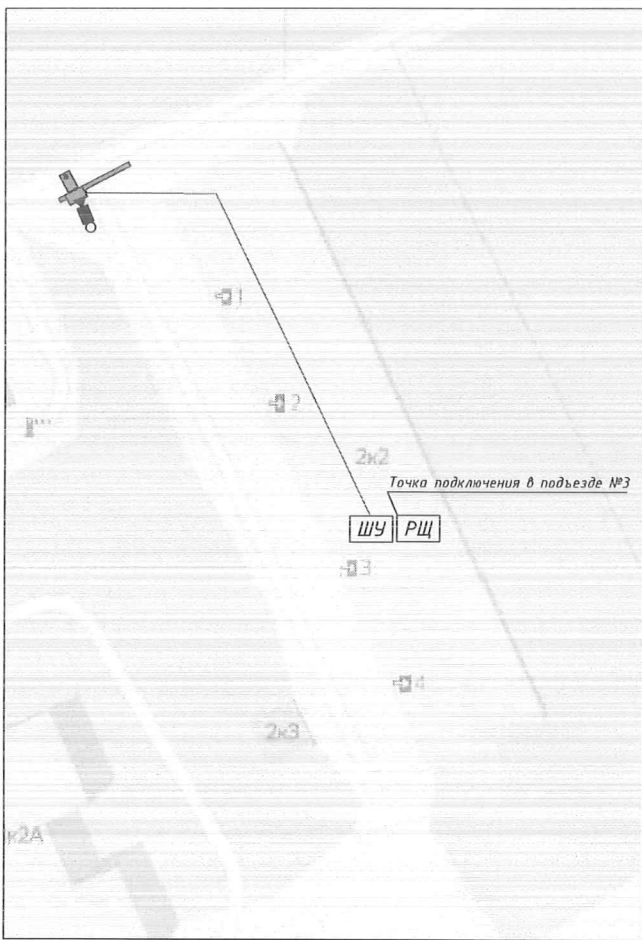

Примечание: План ситуационный определяет расположение ограждающих устройств*/ и СЛ**/.

Точное расположение ограждающих устройств и СЛ определяется Заказчиком и Производителем работ на объекте, согласно разрешительным документам. Ограждающие устройства располагаются в 2 (двух) метрах от инженерных коммуникационных сетей***/.

Прокладка кабеля производится в защитных трубах и коробах, согласно спецификации договора, в грунте - глубиной залегания до 0,3м, в штробе - глубиной залегания до 0,18м, в металлорукаве d = 20, крепление кабельной трассы к стенам и потолкам производится скобами металлическими;

Соединительная линия маркируется в начале, в конце и в середине на проходе через перекрытие здания

Питание к шкафу управления со слаботочным оборудованием подключается к щиту, распределительному силовому

Ограждающие устройства*/ - Шлагбаум, столбик бетонированный и т.д.;

СЛ**/ - Соединительные линии.

Инженерные коммуникационные сети***/ - Люки, кабельные колодцы.

Закладная для ввода СЛ в здание герметизируется раствором и производится по следующему алгоритму:

- 1) Просверливание отверстия в перекрытии здания
- 2) Установка металлической гильзы
- 3) Зачеканка гильзы раствором

Договор №РПМ-_____ от "___" _____ 2019г.

Адрес: г. Москва, ул. Поклонная, д.2 к.2

Изм.	Код	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Исполнен контроль управления доступом (шлагбаум)	Стандия	Лист	Листов
Разраб		Шпунтов				(система диспетчеризации (вызывная панель, видеокamera))	П	1	
Проверил		Синяевский				План-ситуационный установки			
Утвердил		Коротков				ограждающих устройств			

Формат А3

Уполномоченные лица:

Одещева Любовь Николаевна

Остренкова Марина Ивановна