

# Ситуационный план ограждающих устройств г. Москва, Кутузовский проспект дом 9 корпус 1

Примечание: План ситуационный определяет расположение ограждающих устройств\*/ и СЛ\*\*/. Точное расположение ограждающих устройств и СЛ определяется Заказчиком и Производителем работ на объекте согласно разрешительным документам. Ограждающие устройства располагаются в 2 (двух) метрах от инженерных коммуникационных сетей\*\*\*/. Прокладка кабеля производится в защитных трубах и коробах согласно спецификации договора, в грунте - глубиной залегания до 0.3м, в штробе - глубиной залегания до 0.18м, в металлорукаве d = 20, крепление кабельной трассы к стенам и потолкам производится скобами металлическими; Соединительная линия маркируется в начале, в конце и в середине на проходе через перекрытие здания. Питание к шкафу управления со слаботочным оборудованием подключается к щиту распределительному силовому.

Ограждающие устройства\*/ - Шлагбаум, столбик бетонпруемый и т.д.; СЛ\*\*/ - Соединительные линии. Инженерные коммуникационные сети\*\*\*/ - Люки, кабельные колодцы. Закладная для ввода СЛ в здание герметизируется раствором и производится по следующему алгоритму:

- 1) Просверливание отверстия в перекрытии здания
- 2) Установка металлической гильзы
- 3) Зачеканка гильзы раствором

## Шлагбаум антивандальный

### Условные обозначения



Шлагбаум откатной антивандальный



Электрощитовая




Шкаф монтажный



Кабель FUTP



Кабель ВВГнг

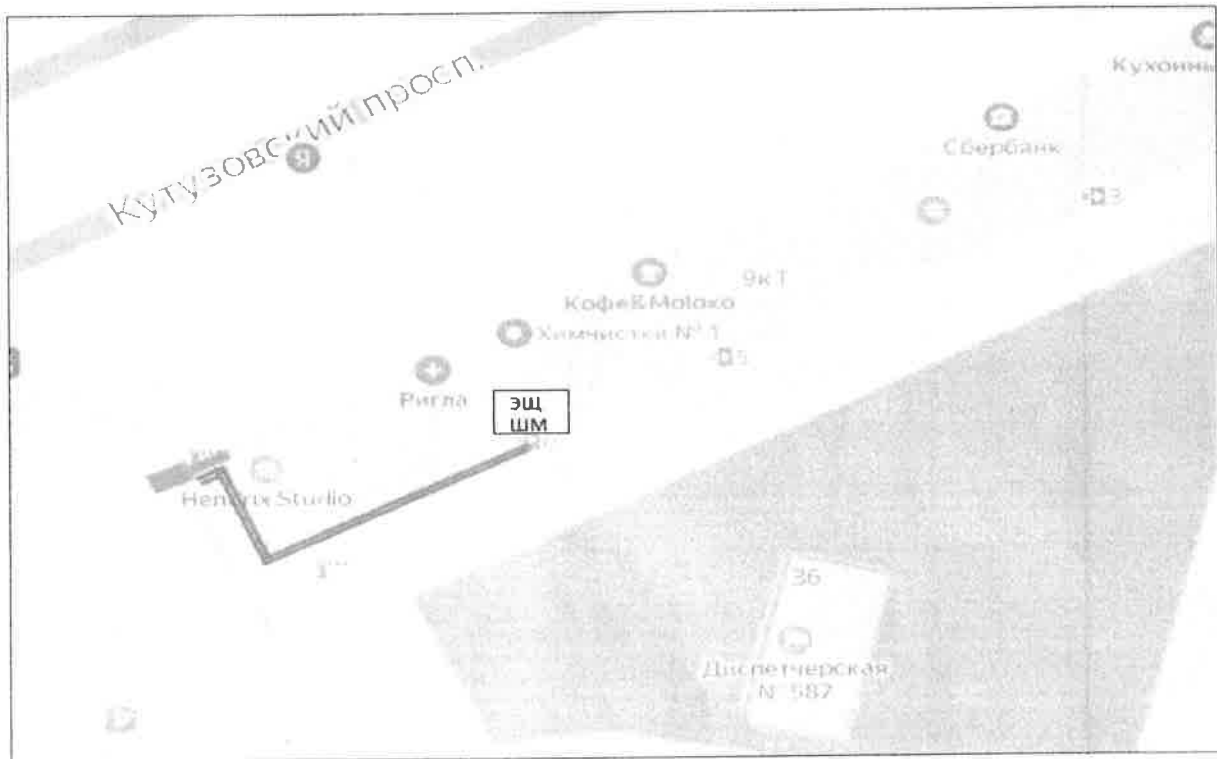

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.

АДРЕС: г. Москва, Кутузовский проспект дом 9 корпус 1					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Система контроля управления доступом (шлагбаум)			Лит	Лист	Листов
				1	1
			Исполнитель: ООО «Селеварт»		
			Заказчик:		